

ЛИНЕЙНЫЕ МОТОРИЗОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

СЕРИЯ VLG100

Клапан ESBE серии VLG100 является линейным клапаном, подходящим для линейных приводов ESBE ALG400. Доступны двухходовые, трехходовые и трехходовые клапаны с байпасом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клапаны ESBE серии VLG100 предназначены для подачи и регулирования температуры тепло и холодоносителя в установках вентиляции и кондиционирования воздуха. В качестве исполнительного механизма используются термоэлектрические приводы серии ALG400.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Исполнительное устройство может работать при монтаже в любом положении, но лучше устанавливать его в положение сверху вниз. Обычные трехходовые клапаны и трехходовые клапаны с байпасом лучше использовать как смесительные клапаны. Клапаны рассчитаны на работу с водой, соответствующей стандарту VDI 2035.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Клапаны могут иметь функцию сброса, но с ограничениями использования. Максимально допустимый уровень сброса ограничен до падения давления на 1/3 при работе в режиме смесителя. Клапаны нормально закрыты без исполнительного устройства, то есть шток закрывается при движении наверх. При верхнем положении штока блок ESBE исполнительного устройства ALG400 нормально закрыт.

ВЕРСИИ

В серию входят три модификации привода.

- VLG122 — двухходовой с наружной резьбой (плоское уплотнение)
- VLG132 — трехходовой с наружной резьбой (плоское уплотнение)
- VLG142 — трехходовой с байпасом, с наружной резьбой (плоское уплотнение)



VLG122
Двухходовой



VLG132
Трехходовой



VLG142
Трехходовой с байпасом

ПОДХОДЯЩИЕ ПРИВОДЫ

- ALG400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Класс давления: _____ PN 16
Ход плунжера: _____ 2.5 мм
Утечка: _____ 0 %
Температура: _____ макс. +95 °C
_____ мин. +5 °C
Среда: _____ вода
_____ смесь вода/гликоль, макс. 5 0 %
Соединение: _____ внешняя резьба (G), ISO 228/1

Материал
Корпус: _____ латунь CW617N
Шток: _____ PPS, GF 50 %
Уплотнение, кольцевое уплотнение: _____ EPDM
Пружина: _____ нержавеющая сталь

Сертификационные документы


CE PED 2014/68/EU, статья 4.3

УСТАНОВКА КЛАПАНА

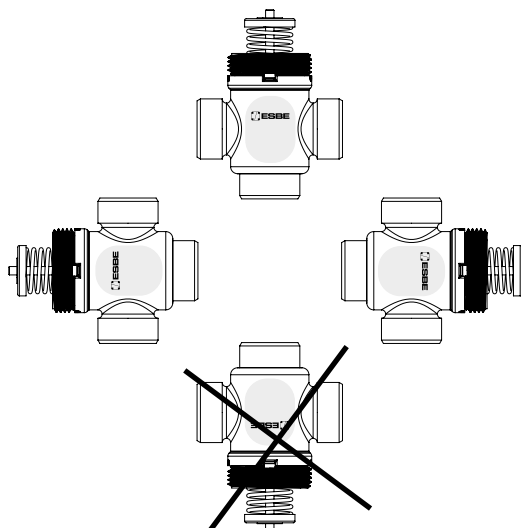


ЛИНЕЙНЫЕ МОТОРИЗОВАННЫЕ КЛАПАНЫ


КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК СЕРИЯ VLG100

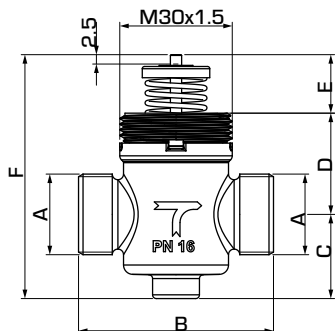

VLG122

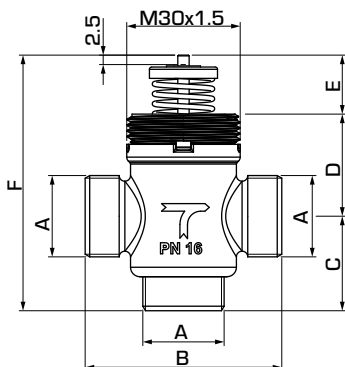

VLG132

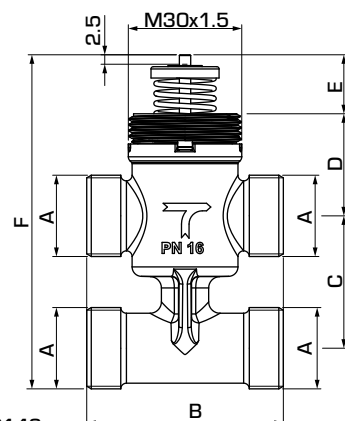

VLG142

ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН СЕРИИ VLG122

Арт. №	Код	DN	Kvs *	A	B	C	D	E	F	Масса [кг]	Примечание
21500100	VLG122	15	0.25	G 1/2"	52	23	27	16	65	0.12	
21500200			0.4							0.12	
21500300			0.63							0.12	
21500400			1							0.12	
21500500			1.6							0.12	
21500600		20	2.5	G 3/4 дюйма	56	24	26	16	65	0.15	
21500700			4							0.38	
21500800			6.3							0.36	

* Значение коэффициента пропускной способности Kvs в м³/ч при перепаде давления 1 бар.

ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН СЕРИИ VLG132

Арт. №	Код	DN	Kvs * A	Kvs * B	ΔP	A	B	C	D	E	F	Масса [кг]	Примечание
21501100	VLG132	15	0.25	0.25	4.0	G 1/2"	52	25	27	16	65	0.13	
21501200			0.4	0.4	4.0							0.13	
21501300			0.63	0.63	4.0							0.13	
21501400			1	0.63	3.5							0.13	
21501500			1.6	1	3.5							0.13	
21501600		20	2.5	1.6	3.5	G 3/4 дюйма	56	34	26	16	65	0.17	
21501700			4	2.5	1.0 [0.4]							0.41	
21501800			6.3	4	1.0 [0.4]							0.40	

ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН С БАЙПАСОМ СЕРИИ VLG142

Арт. №	Код	DN	Kvs * A	Kvs * B	ΔP	A	B	C	D	E	F	Масса [кг]	Примечание
21502100	VLG142	15	0.25	0.25	4.0	G 1/2"	52	35	27	16	88	0.20	
21502200			0.4	0.4	4.0							0.20	
21502300			0.6	0.6	4.0							0.20	
21502400			1	0.6	3.5							0.20	
21502500			1.6	1	3.5							0.20	
21502600		20	2.5	1.6	3.5	G 3/4 дюйма	56	50	26	16	98	0.27	
21502700			4	2.5	1.0 [0.4]							0.52	
21502800			6.3	4	1.0 [0.4]							0.51	

* Значение коэффициента пропускной способности Kvs в м³/ч при перепаде давления 1 бар.




ЛИНЕЙНЫЕ МОТОРИЗОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК


СЕРИЯ VLG100

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА


- Порт А
- Порт В

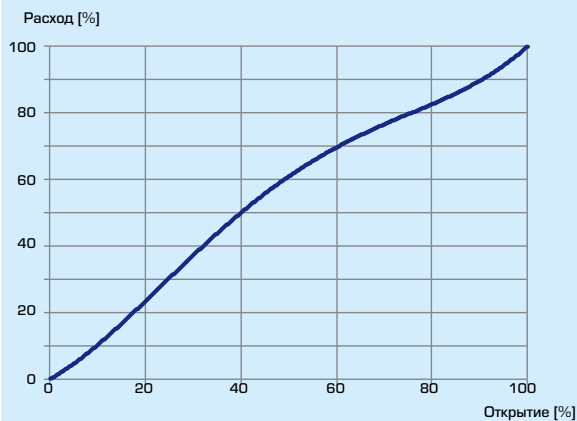


VLG122, Kvs 0.25, 0.4, 0.63

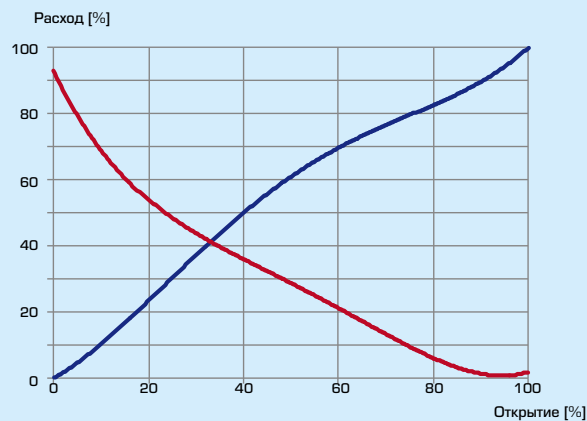


VLG132/VLG142, Kvs 0.25, 0.4, 0.63

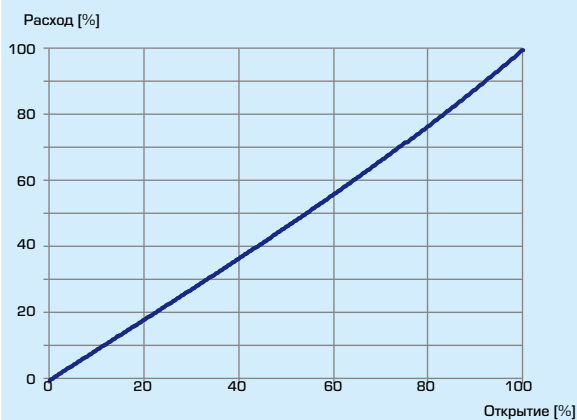


VLG122, Kvs 1.0; 1.6

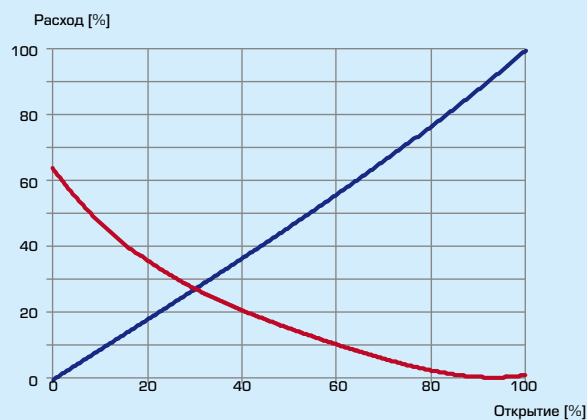

VLG132/VLG142, Kvs 1.0; 1.6

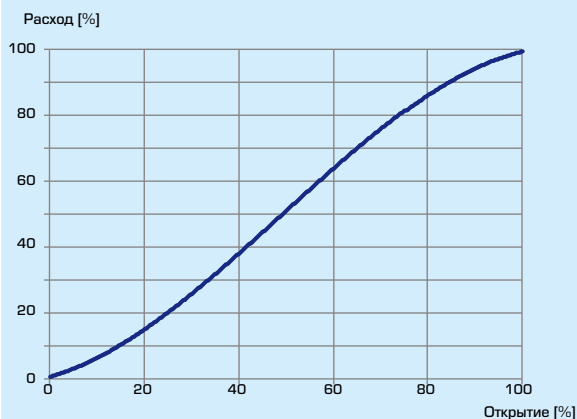

VLG122, Kvs 2.5; 4; 6.3

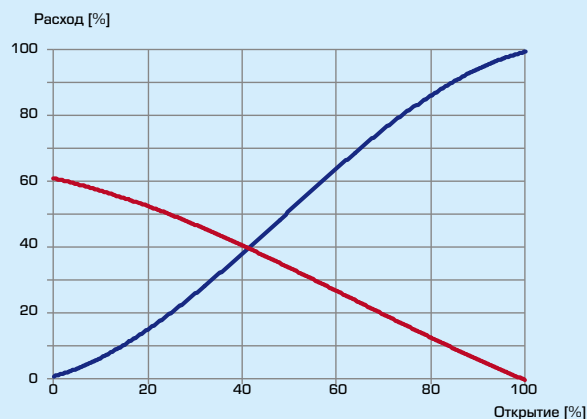


VLG132/VLG142, Kvs 2.5; 4; 6.3


КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК СЕРИЯ VLG100

БЛОК-СХЕМА


Для расчета: при добавлении гликоля к воде, используемой в качестве теплоносителя, увеличивается вязкость и изменяется теплоемкость теплоносителя. Это необходимо учитывать при выборе размеров клапана.

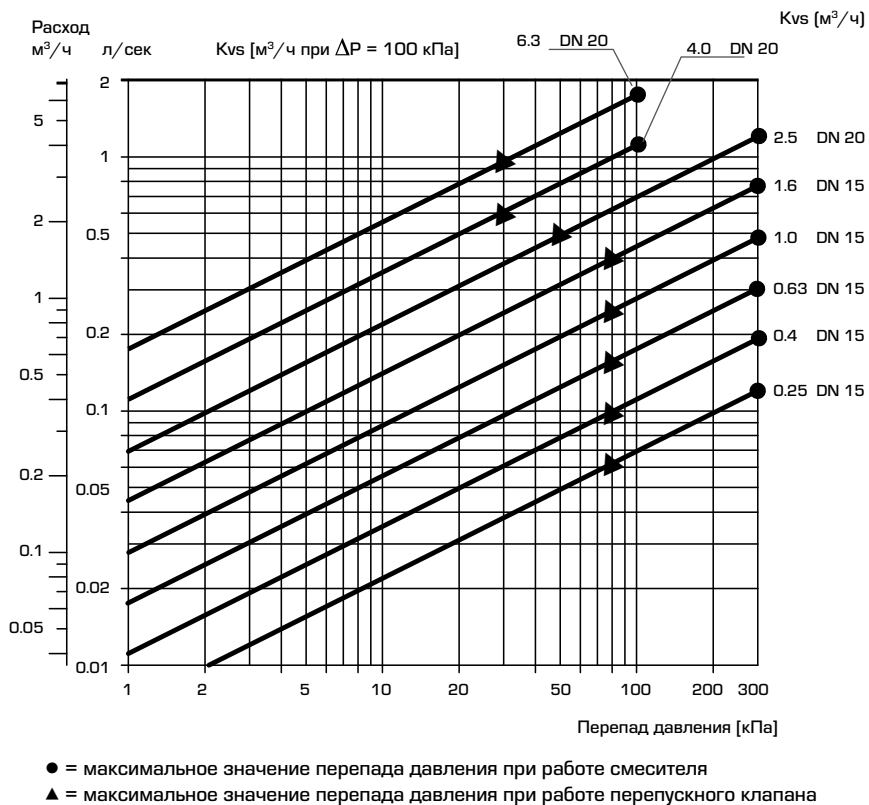


ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

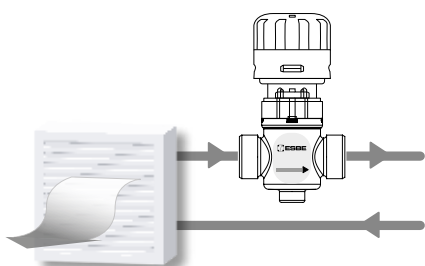

VLG122

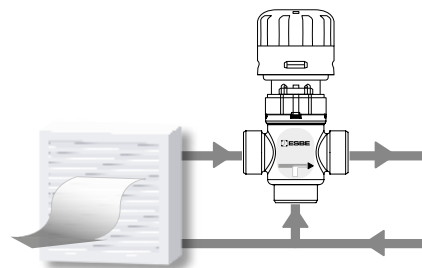

VLG132

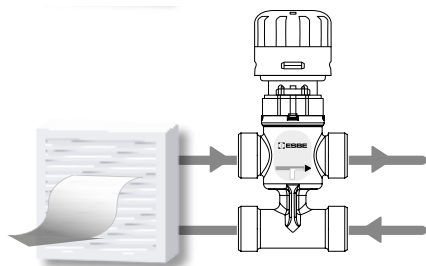

VLG142

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: esbe.pro-solution.ru эл. почта: ebs@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.